


別 表


根拠条文	種 類	規 格		寸 法		色		様 式
		幅 cm	長さ cm	地	文字	形 状		
条例 8 条の 3 第 1 項 及 び第 3 項 条例第 11 条第 1 項 第 5 号 及 び 第 3 項 条例 11 条の 2 第 2 項 条例第 12 条第 2 項 及 び 第 3 項 条例第 13 条第 2 項 及 び 第 4 項	燃料電池発電設備 変電設備 急速充電設備 発電設備 蓄電池設備	} である } 旨の } 標識	15 以上	30 以上	白	黒	付図 1 のと おりとする	
条例第 17 条第 3 号	水素ガスを充てんする気球 の掲揚場所の立入を禁止す る旨の標識		30 以上	60 以上	赤	白	付図 2 のと おりとする	
条例第 23 条第 2 項	「禁煙」、「火気厳禁」又は 「危険物品持ち込み厳禁」 の標識		25 以上	50 以上	赤	白	付図 3 のと おりとする	
条例第 23 条第 4 項第 2 号	喫煙所である旨の標識		30 以上	10 以上	白	黒	付図 4 のと おりとする	
条例第 31 条の 2 第 2 項 第 1 号 条例第 33 条第 3 項 条例第 34 条第 2 項第 1 号	少量危険物 指定可燃物	} を取扱っ } ている旨 } 並びに危 } 険物等の } 品名およ } び最大数 } 量を記載 } した標識	30 以上	60 以上	白	黒	付図 5 のと おりとする	
条例第 45 条第 4 号	定員表示板		30 以上	25 以上	白	黒	付図 6 のと おりとする	
条例第 45 条第 4 号	満員札		50 以上	25 以上	赤	白	付図 7 のと おりとする	
備 考(注 1) 危険物の規制に関する規則第 18 条第 1 項第 3 号及び第 5 号の礼による 標識の材料は、木板、金属板、又は難燃合成樹脂板とする。								

付 図 1

変電設備等の標識

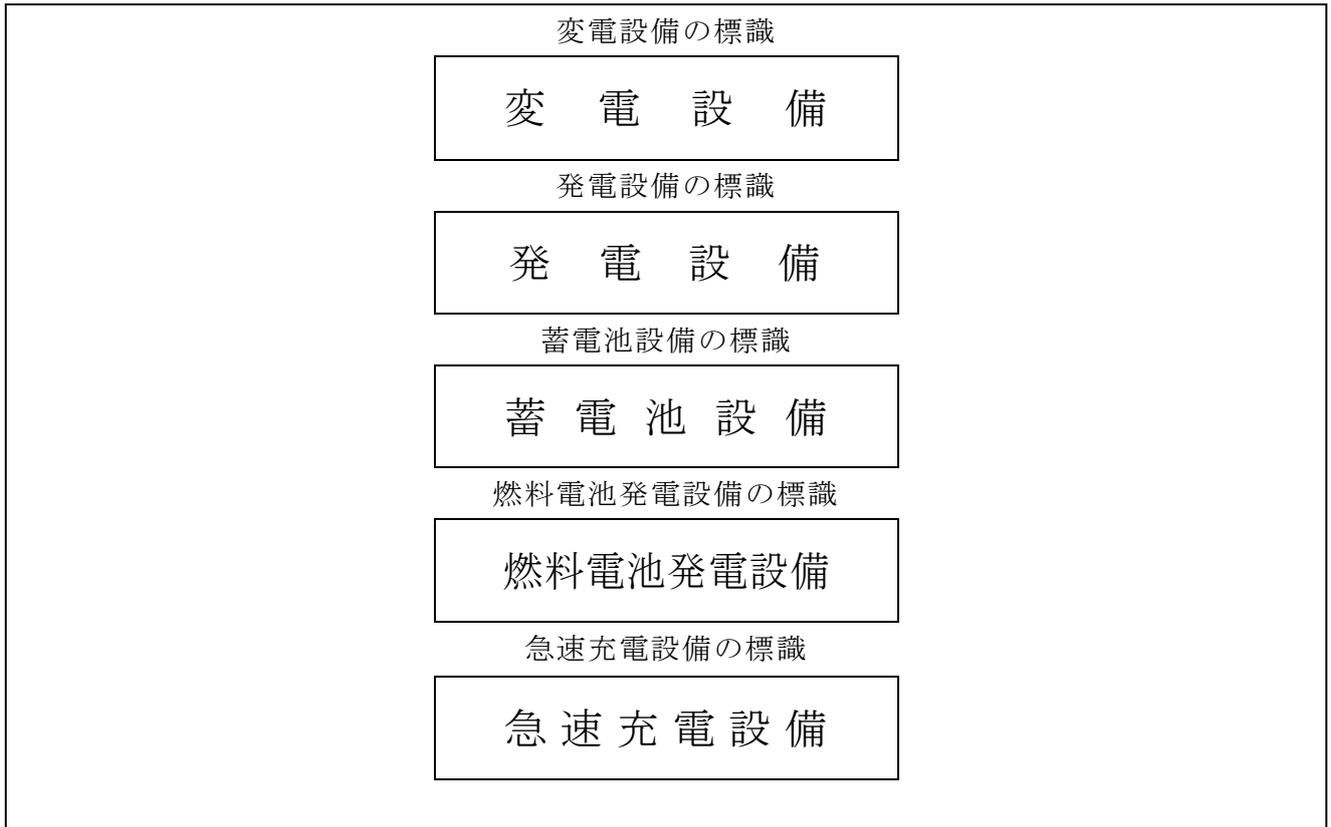

付 図 2

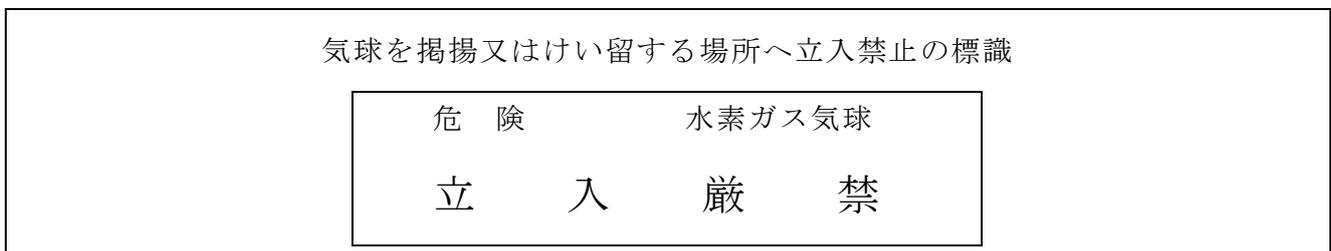

付 図 3




付 図 4




付 図 5

少量危険物等の貯蔵又は取扱い等の標識

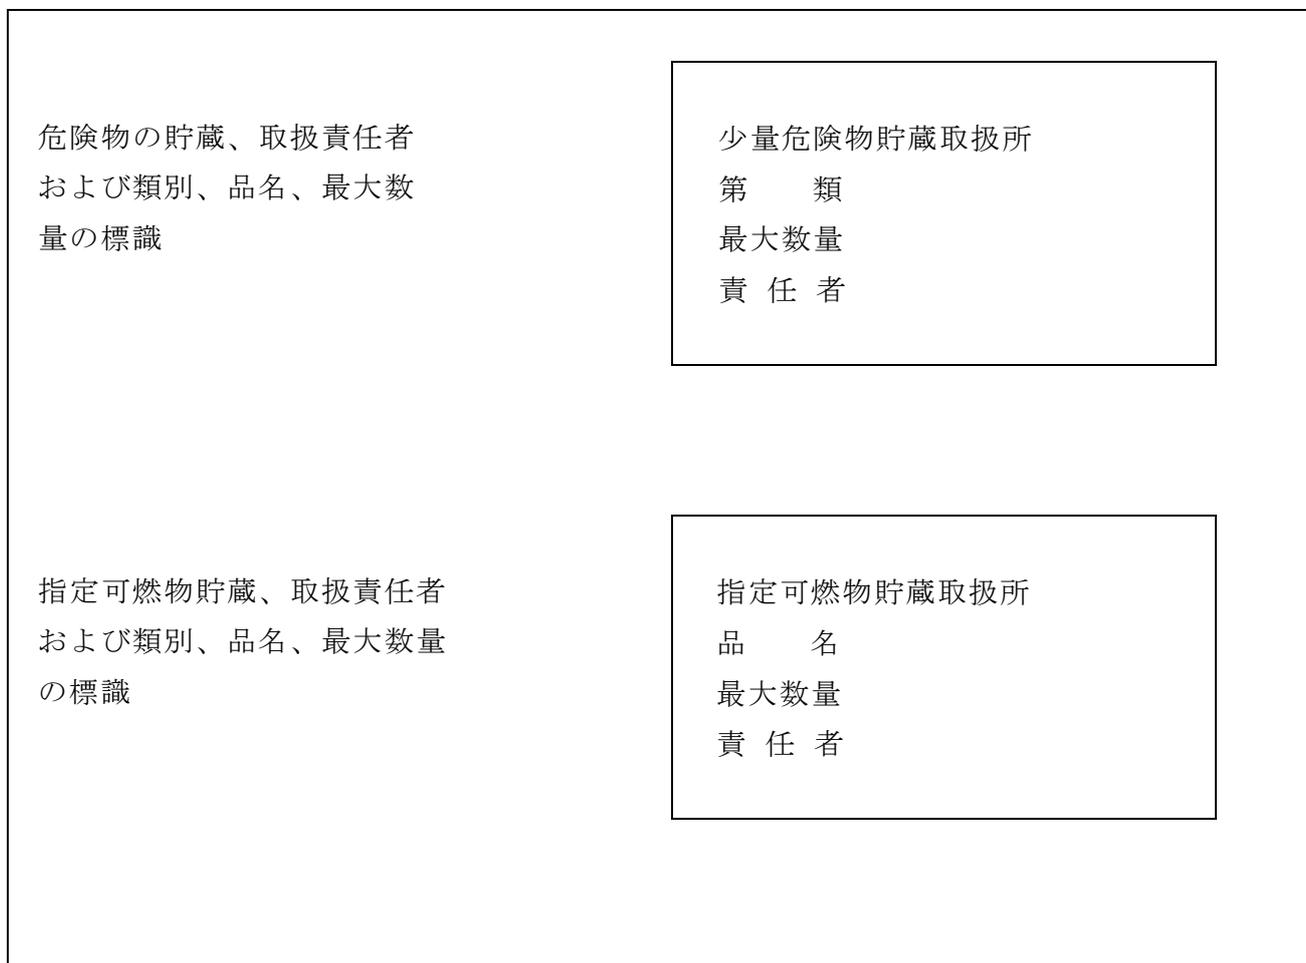

付 図 6

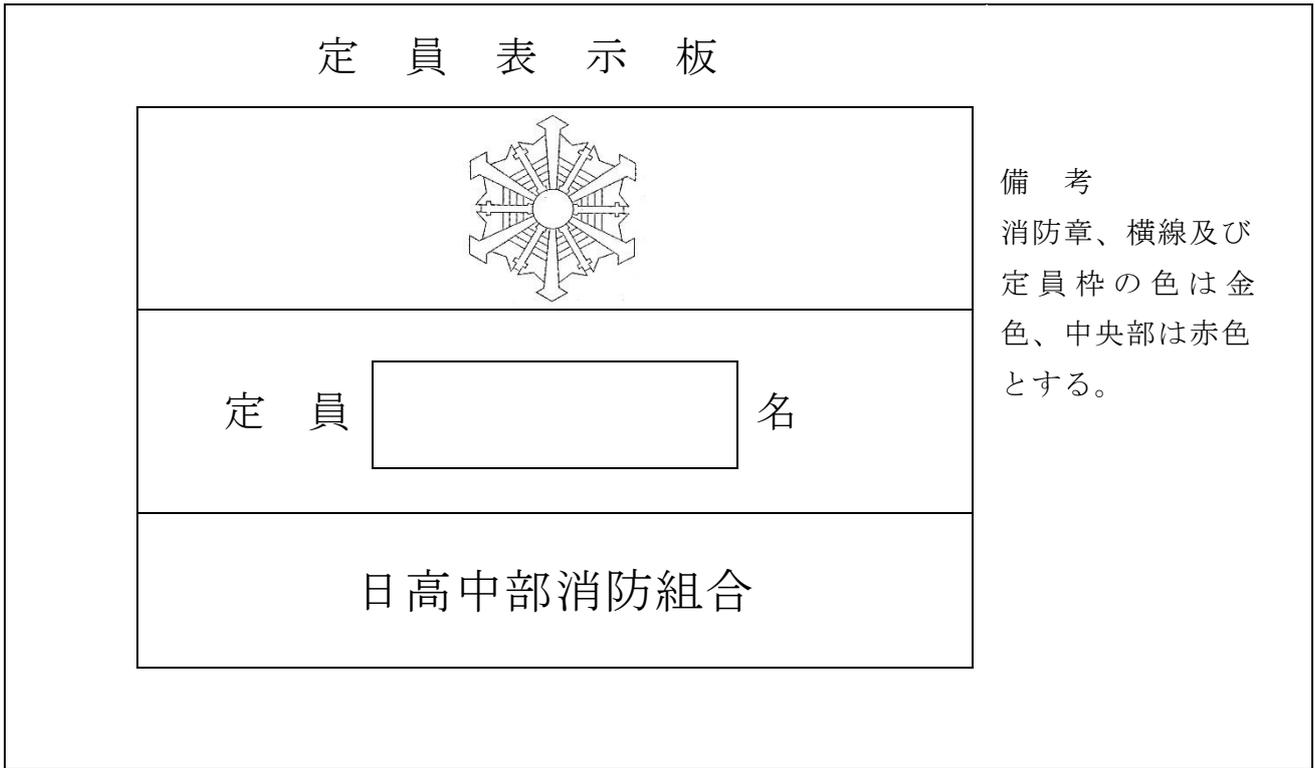


付 図 7



第 1 号様式 (第 2 条関係)

(表)

<u>NO</u> _____	立 入 検 査 証
	
	日 高 中 部 消 防 組 合 印

55 mm

91 mm

(裏)

この証票は消防法第 4 条第 2 項及び第 1 6 条の 5
並びに第 3 4 条第 1 項に規定する立入検査を行う
消防職員が携行する。

年 月 日 交付

職	氏 名
	年 月 日 生

第2号様式（第2条関係）

(表)

<p>NO _____</p> <p>警 戒 区 域 立 入 許 可 証</p> <p>〇 〇 消 防</p>	<p>55mm</p>
<p>91 mm</p>	

(裏)

この証票は消防法第28条第1項の規定により命令で定められた者で管理者の指定する者が携行する。

年 月 日 交付

所 属	職 名	氏 名
		年 月 日 生

劇場等の（裸火・危険物品）使用届出書

日高中部消防組合 消防長	様	年 月 日
届出者 住 所 氏 名		（電話 ）
対 象 物 名		
所 在 地		
防 火 管 理 者 氏 名		
定 員		
火 気（危険物品） 使 用 場 所		
使用火気の種別 及 び 使 用 方 法		
危 険 物 品 の 類	類	品 名
品名及び最大数量		1日取扱最大数量
消 防 用 設 備 等		
火 気（危険物品） 使 用 期 間（時間）		
※ 受 付 欄	※ 経 過 欄	

- 備 考
- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 - 2 法人にあつては、その名称、代表者氏名、主たる事務所の所在地を記入すること。
 - 3 ※印の欄は記入しないこと。
 - 4 火気（危険物品）使用場所の略図を添付すること。

調 査 欄

(裏)

調査年月日

年 月 日

調 査 員

職
氏 名

㊦

防火上支障の有無

調査事項

- 1 避難設備
- 2 客席の状態
- 3 消火設備
- 4 その他

備 考

防火管理業務教育担当者（選任・解任）届出書

年 月 日		日高中部消防組合 消防長 様		
届出者 住 所 氏 名		(電話)		
住 所	電 話			
氏 名			年 月 日生	
所属事業所			経験年数 年	
教育担当者	選任	氏 名	年 月 日生	
		住 所		
		選任年月日	年 月 日	
		職務上の地位		
	資格	講習機関		
		修了年月日	年 月 日	
		番 号	第 号	
	解任	氏 名		
		住 所		
解任年月日		年 月 日		
※ 受 付 欄		※ 経 過 欄		

備 考

- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 法人にあっては、その名称、代表者氏名及び主たる事業所の所在地を記入すること。
- 3 ※印の欄は記入しないこと。

火災予防上必要な業務に関する計画提出書

日高中部消防組合 消防長	年 月 日		
様			
届出者			
(電話)			
住 所			
氏 名			
(法人の場合は、名称及び代表者)			
防火担当者			
住 所			
(電話)			
氏 名			
別添のとおり火災予防上必要な業務に関する計画書を提出します。			
指 定 催 し の 開 催 場 所			
指 定 催 し の 名 称			
開 催 期 間	自 年 月 日 至 年 月 日	開催時間	開始 時 分 終了 時 分
一 日 当 た り の 人 出 予 想 人 員		露 店 等 の 数	
使 用 火 気 等	<input type="checkbox"/> コンロ等の火を使用する器具 <input type="checkbox"/> ガソリン等の危険物 <input type="checkbox"/> その他 ()		
そ の 他 必 要 事 項			
※ 受 付 欄		※ 経 過 欄	

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 2 □印のある欄には、該当の□印にレを付けること。
 3 ※印の欄は、記入しないこと。

防火対象物使用開始（用途変更）届出書

年 月 日					
日高中部消防組合 消防長		様			
届出者 住 所 氏 名			(電話)		
所 在 地		(電話)			
名 称		主 要 用 途			
建築確認年月日		建築確認番号		第 号	
消防同意年月日		消防同意番号		第 号	
工事着手 年 月 日			工事完了(予定) 年 月 日	使用開始(予定) 年 月 日	
他の法令による 許 認 可					
敷地面積	m ²	建築面積	m ²	延面積	m ²
従業員数		名		公開時間又 は就業時間	
屋外消火栓、動力 消防ポンプ、消防 用水の概要					
その他必要事項					
※ 受 付 欄			※ 経 過 欄		

防火対象物棟別概要(第号)	用途			構造			
	棟別 A B C	階別	床面積 ㎡	用途	消防用設備等の概要		
					消火設備	警報設備	避難設備
		階					
		階					
		階					
		階					
		階					
		階					
		階					
		階					
		階					
		階					
		階					
		階					
		階					
		計					

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 法人にあっては、その名称、代表者氏名、主たる事務所の所在地を記入すること。
- 3 建築面積及び延べ面積の欄は、同一敷地内に2以上の棟がある場合には、それぞれの合計を記入すること。
- 4 消防用設備等の欄には屋外消火栓、動力消防ポンプ及び消防用水以外の消防用設備等の概要を記入すること。
- 5 ※の欄は記入しないこと。
- 6 防火対象物の配置図、各階平面図及び消防用設備等の設計図書（消火器具、避難器具等の配置図を含む）を添付すること。

防火対象物廃止（休止・除去）届出書

年 月 日		
日高中部消防組合 消防長 様		
住所		
氏名		
(電話)		
所在地		
名称	主要用途	
所有者		
用途の休止・停止理由		
用途の休止・停止期間		
今後の計画（売却・貸し・解体等）		
維持管理		
1 建物警備	① 警備会社 ② 定期巡回 ③ その他	
()		
2 電気関係	① 通電 ② 遮断 ③ 一部遮断	
3 消防用設備	① 停止 ② 一部停止 ③ 使用設備	
4 その他		
今後の連絡先	担当者氏名	
※ 受付欄	※ 経過欄	

第 6 号様式（第 6 条関係）

炉・厨房設備・温風暖房機・ボイラー
 給湯湯沸設備・乾燥設備・サウナ設備 設置（変更）届出書
 ヒートポンプ冷暖房機
 火花を発生する設備・放電加工機

日高中部消防組合 消防長		様		年 月 日	
		届出者 住 所 氏 名		(電話)	
防 火 対 象 物	所 在 地	電 話			
	名 称		主 用 用 途		
設 置 場 所	用 途		床面積	m ²	消 防 用 設 備
	構 造		階 層		
届 出 設 備	設 備 の 種 類				
	着工（予定）年月日		竣工（予定）年月日		
	設 備 の 概 要				
	熱 源	使用する燃料 熱源・加工液	種 別	使 用 量	
	安 全 装 置				
取 扱 責 任 者 の 職 氏 名					
工 事 施 工 者	住 所		電 話		
	氏 名				
※ 受 付 欄			※ 経 過 欄		

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格 A 4 とすること。
- 2 法人にあっては、その名称、代表者氏名、主たる事務所の所在地を記入すること。
- 3 階層欄には、屋外に設置する設備にあっては、「屋外」と記入すること。
- 4 設備の種類欄には、鉄鋼溶解炉、暖房用熱風炉、業務用厨房設備等と記入すること。
- 5 設備の概要欄に書き込めない事項は、別紙に記載して添付すること。
- 6 火花を生ずる設備及び放電加工機以外の設備にあっては、使用量欄には 1 時間当たりの入力を記入すること。この際、電気を熱源とする設備にあっては、1 キロワットを 8 6 0 キロカロリーに換算すること。
- 7 ※の欄は記入しないこと。
- 8 当該設備の設計図書を添付すること。

調 査 欄

(裏)

調査年月日

年 月 日

調 査 員

職
氏 名

㊟

防火上支障の有無

調査事項

- 1 設置場所
- 2 構 造
- 3 建物室内構造
- 4 燃料槽等の構造
- 5 非常警報装置又は
熱源自動停止装置
- 6 その他必要な事項
- 7 消火設備

備 考

急速充電設備
燃料電池発電設備
変電設備 設置（変更）届出書
発電設備
蓄電池設備

年 月 日		日高中部消防組合 消防長		様		届出者 住所 氏名		（電話 ）		
防火 対象物	所在地	電 話								
	名称				用途					
設 置 場 所	構 造		場 所			床 面 積				
			屋内（ 階） ・ 屋外			m ²				
	消防用設備等又は 特殊消防用設備等		不燃区画		有 ・ 無		換気設備		有 ・ 無	
届 出 設 備	電 圧	V		全出力又は 蓄電池容量		Kw kwh				
	着工（予定） 年 月 日					竣工（予定） 年 月 日				
	設備の概要		種 別	キュービクル式（屋内・屋外） ・ その他						
主任技術者氏名										
工事施工者	住所	（電話 ）								
	氏名									
※ 受 付 欄					※ 経 過 欄					

- 備 考
- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 - 2 法人にあっては、その名称、代表者氏名、主たる事務所の所在地を記入すること。
 - 3 電圧欄には、変電設備にあっては一次電圧と二次電圧の双方を記入すること。
 - 4 全出力又は定格容量の欄には、急速充電設備、燃料電池発電設備、変電設備または変電設備にあっては全出力を、蓄電池設備にあっては定格容量を記入すること。
 - 5 届出設備の概要欄に書き込めない事項は、別紙に記載して添付すること。
 - 6 ※印の欄は記入しないでこと。
 - 7 当該設備の設計図書を添付すること。

調 査 欄

(裏)

調査年月日

年 月 日

調 査 員

職
氏 名

印

防火上支障の有無

調査事項

- 1 位置・構造
- 2 周囲の保有空間
- 3 換気設備
- 4 絶縁抵抗及び接地抵抗値
- 5 消防用設備
- 6 標識・その他

備 考

ネオン管灯設備設置（変更）届出書

年 月 日		日高中部消防組合 消防長 様	
届出者 住 所 氏 名		(電話)	
防 火 対 象 物	所 在 地	電 話	
	名 称	用 途	
届 出 設 備	設 備 容 量	設置位置	
	着工(予定)年月日	竣工(予定)年月日	
	設 備 概 要		
工 事 施 工 者	住 所	電 話	
	氏 名		
※ 受 付 欄		※ 経 過 欄	

備 考

- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格 A 4 とすること。
- 2 法人にあつては、その名称、代表者氏名、主たる事務所の所在地を記入すること。
- 3 届出設備の概要欄に書き込めない事項は、別紙に記載して添付すること。
- 4 ※の欄は記入しないでこと。
- 5 当該設備の設計図書を添付すること。

調 査 欄

(裏)

調査年月日

年 月 日

調 査 員

職
氏 名

㊦

防火上支障の有無

調査事項

- 1 位置・取付場所
- 2 ネオントランス
- 3 点滅設備
- 4 取付材・支わく等
- 5 周囲の状況
- 6 消火設備

備 考

水素ガスを充填する気球の設置（変更）届出書

年 月 日									
日高中部消防組合 消防長					様				
					届出者 住所 氏名 (電話)				
設 置 請 負 者	住 所				(電話)				
	氏 名								
監 視 人 氏 名									
設 期 置 間	掲 揚				自 至				
	け い 留				自 至				
設 置 目 的									
設 場 置 所	地名・番地								
	地上又は 屋上の別			用 途		立入禁止 の方法			
充 填 又 は 作 業 の 方 法	日 時			場 所					
	方 法			ガス置場					
構	気 球 型		直 径		材 質				
			体 積		厚 さ				
造	掲 揚 網		材 質			太 さ			
	電 飾	電球の定格電圧			灯 数		配線方法		直列・並列
		電線の種類			断面積				
総 重 量			そ の 他			必 要 事 項			
支 持 方 法		掲 揚							
				けい留					
※ 受 付 欄					※ 経 過 欄				

- 備 考
- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 - 2 法人にあつては、その名称、代表者氏名、主たる事務所の所在地を記入すること。
 - 3 ※の欄は記入しないでこと。
 - 4 設置場所附近の見取図・気球の見取図及び電飾の配線図（電飾を付設するものに限る。）を添付すること。

調 査 欄

(裏)

調査年月日

年 月 日

調 査 員

職
氏 名

㊦

防火上支障の有無

調査事項

- 1 消火設備
- 2 周囲の状況
- 3 その他

備 考

火災とまぎらわしい煙又は火炎を
発するおそれのある行為の届出書

年 月 日	
日高中部消防組合 消防長 様	
届出者 住 所 氏 名 （電話 ）	
発生予定日時	自 至
発生場所	
燃焼物品名 及び数量	
目 的	
そ の 他 必 要 な 事 項	
※ 受 付 欄	※ 経 過 欄

備 考

- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格 A 4 とすること。
- 2 法人にあっては、その名称、代表者氏名、主たる事務所の所在地を記入すること。
- 3 その他必要な事項欄には、消火設備の概要その他参考事項を記入すること。
- 4 ※の欄は記入しないこと。

煙 火 （ 打 上 げ ・ 仕 掛 け ） 届 出 書

日高中部消防組合 消防長		年 月 日
様		届出者 住 所 氏 名
打上げ 予 定 日 時 仕掛け		自 至
打上げ 場 所 仕掛け		
周 囲 の 状 況		
煙 火 の 種 類 及 び 数 量		
そ の 他 必 要 な 事 項		
打上げ に直接従事 仕掛け する責任者の氏名		
※ 受 付 欄		※ 経 過 欄

備 考

- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格 A 4 とすること。
- 2 法人にあつては、その名称、代表者氏名、主たる事務所の所在地を記入すること。
- 3 ※の欄は記入しないでこと。
- 4 打上げ、仕掛け場所の略図を添付すること。

催 物 開 催 届 出 書

年 月 日		日高中部消防組合 消防長		様	
届出者 住 所 氏 名		（電話 ）			
防 火 対 象 物	所 在 地				
	名 称		本来の用途		
使 用 所 箇 所	位 置	面 積		客 席 の 構 造	
		m ²			
	消 防 用 設 備 等 の 概 要				
使 用 目 的					
使 用 期 間		開 催 時 間			
収 容 人 員	名	避難誘導等及び消火活動に従事できる人員	名		
防火管理者氏名					
そ の 他 必 要 な 事 項					
※ 受 付 欄			※ 経 過 欄		

備 考

- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格 A 4 とすること。
- 2 法人にあつては、その名称、代表者氏名、主たる事務所の所在地を記入すること。
- 3 ※の欄は記入しないこと。
- 4 使用する防火対象物の略図を添付すること。

水 道（ 断 ・ 減 ） 水届出書

日高中部消防組合 消防長		年 月 日
様		届出者 住 所 氏 名
		(電話)
断 水 減	予 定 日 時	
断 水 減	区 域	
工 事 場 所		
理 由		
現 場 責 任 者 氏 名		
※ 受 付 欄		※ 経 過 欄

備 考

- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格 A 4 とすること。
- 2 法人又は組合にあっては、その名称、代表者氏名、主たる事務所の所在地を記入すること。
- 3 ※の欄は記入しないこと。
- 4 断・減水区域の略図を添付すること。

露店等の開設届出書

年 月 日			
日高中部消防組合 消防長 様			
届出者 住 所 (電話) 氏 名			
開 設 期 間	自 年 月 日 至 年 月 日	営 業 時 間	開始 時 分 終了 時 分
開 設 場 所			
催 し の 名 称			
開 設 店 数		消 火 器 の 設 置 本 数	
現 場 責 任 者 氏 名	(電話)		
※ 受 付 欄		※ 経 過 欄	

備 考

- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 法人又は組合にあっては、その名称、代表者氏名、主たる事務所の所在地を記入すること。
- 3 露店等の開設場所及び消火器の設置場所に係る略図を添付すること。
- 4 ※印の欄は、記入しないこと。

指定洞道等届出書（新規・変更）

年 月 日	
日高中部消防組合 消防長	様
届出者 事業所名 (電話) 所在地 代表者氏名	
設置者	法人の名称
	代表者氏名
洞道等の名称	
設置場所	起 点
	終 点
	経 由 地
その他必要事項	
※ 受 付 欄	
※ 経 過 欄	

備 考

- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格 A 4 とすること。
- 2 ※の欄は記入しないこと。
- 3 洞道等の経路図、設置されている物件の概要書、火災に対する安全管理対策書その他必要な図書を添付すること。

少量危険物 貯 蔵
届出書
指定可燃物 取扱い

日高中部消防組合 消防長	様	年	月	日
届出者 住 所 氏 名		(電話)		
貯蔵又は取扱い の 場 所	地名・番地			
	名 称			
類、品名及び 最 大 数 量	類	品 名	最大貯蔵数量	一日最大取扱数量
貯蔵又は取扱い 方 法 の 概 要				
貯蔵又は取扱い 場所の位置、構造 及び設備の概要				
消 防 用 設 備 の 概 要				
貯蔵又は取扱いの 開始予定日又は期間				
そ の 他 必 要 な 事 項				
※ 受 付 欄		※ 経 過 欄		

備 考

- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格 A 4 とすること。
- 2 法人にあつては、その名称、代表者氏名、主たる事務所の所在地を記入すること。
- 3 ※の欄は記入しないこと。
- 4 貯蔵又は取扱いの場所の見取図を添付すること。
- 5 設計図書を添付すること。

調 査 欄

(裏)

調査年月日

年 月 日

調 査 員

職

氏 名

㊟

意 見

状 況

- 1 保有空地（これに代わる塀、壁等）
- 2 建築物室内の構造
- 3 タンクの構造
- 4 機械、器具、配管等
- 5 貯蔵又は取扱いの方法
- 6 消防用設備等

備 考

少量危険物 貯 蔵
 廃止届出書
 指定可燃物 取扱い

年 月 日	
日高中部消防組合 消防長	様
届出者 住 所 氏 名 (電話)	
設 置 者	住 所
	電 話
氏 名	
設 置 場 所	
設 置 年 月 日	年 月 日
貯 蔵 品 名	
最 大 数 量	
廃 止 年 月 日	年 月 日
廃 止 の 理 由	
※ 受 付 欄	※ 経 過 欄

備 考

- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 法人にあっては、その名称、代表者氏名、主たる事務所の所在地を記入すること。
- 3 ※の欄は記入しないこと。

水張・水圧検査申請書

年 月 日		
日高中部消防組合 消防長	様	
申請者 住 所 氏 名		
（電話 ）」		
火災予防条例第 5 4 条の規定に基づく検査を受けたいので、日高中部消防組合 手数料条例に定める手数料を添え、下記のとおり申請します。		
検 査 の 申 請 内 容	所在地	
	名 称	
	検査の種目	水 圧 ・ 水 張
	類別及び品名	
	タンクの構造	直径 mm 長さ mm 胴板 mm 鏡板 mm
	容量及び製造 年 月 日	年 月 日
	検査希望年月日	年 月 日
	検査希望場所	
※ 受 付 欄		※ 経 過 欄
		※ 結 果 合 ・ 否

備 考

- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格 A 4 とすること。
- 2 設計図書を添付すること。
- 3 ※の欄は記入しないこと。


タンク検査済証

㊟

水張又は水圧検査の別					
検査圧力		K p a			
タンク の 構 造	形 状		容 量	リットル	
	寸 法	直径	mm	胴板	mm
		長さ	mm	鏡板	mm
材質記号及び板厚					
製造者及び製造年月日		年 月 日			
タンク検査番号 第 号 年 月 日 日高中部消防組合消防長 印					


備考 この用紙の大きさは、日本産業規格 A 4 とすること。

㊞

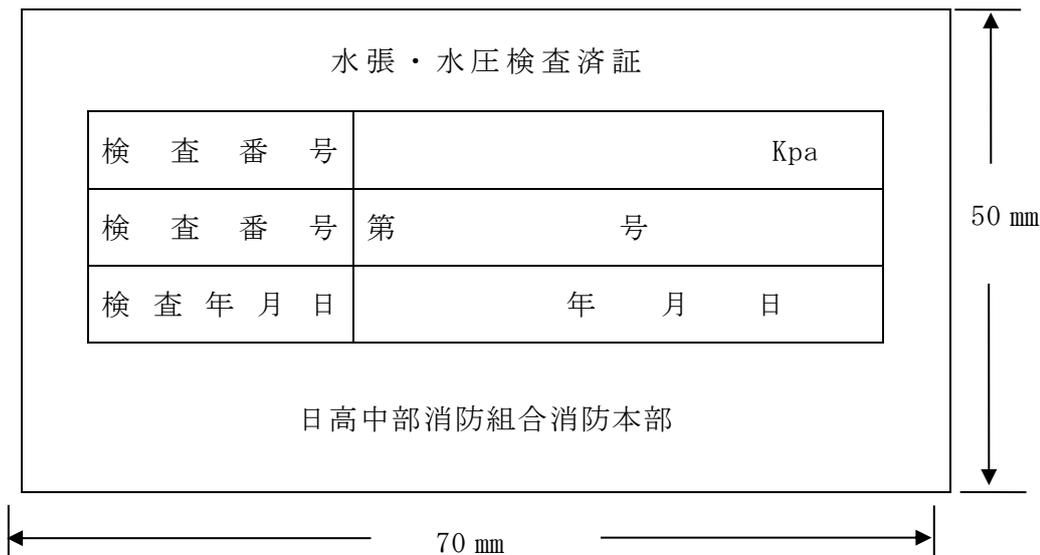

備考 金属板（地色は黒、文字は白の浮出し厚さは 0.5 mm とする。）

届 出 済 印

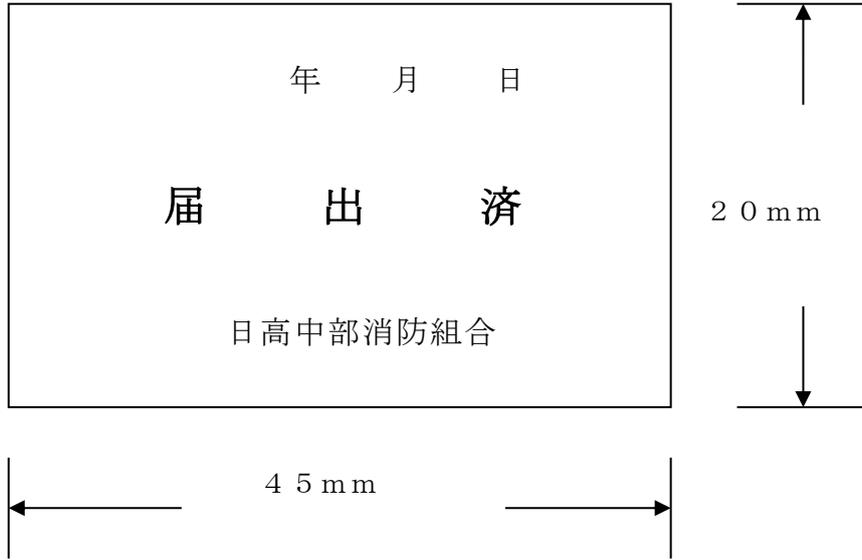

承 認 済 印

